Frankfurt

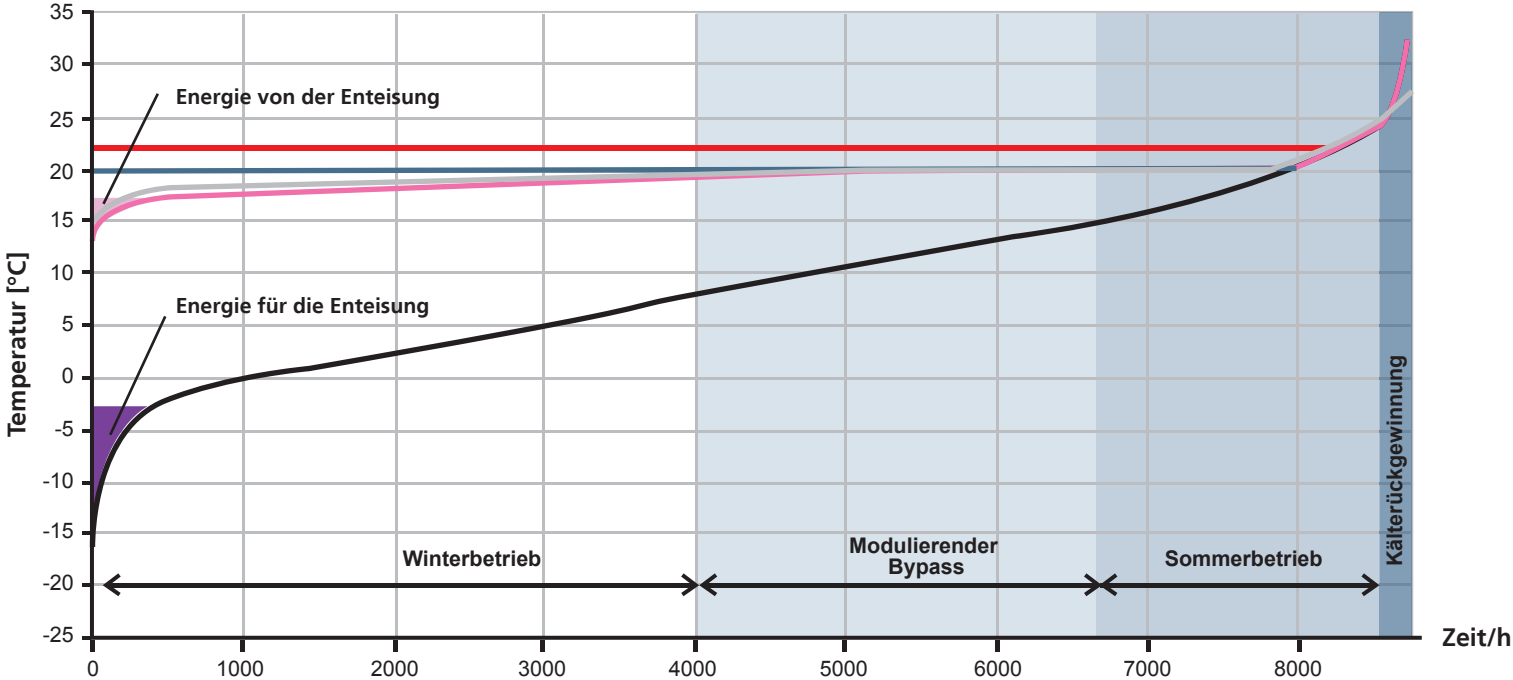

- Außentemperatur
- Wärmerückgewinnungstemperatur
- Ablufttemperatur
- Sollzulufttemperatur
- Enteisungstemperatur
- Beschränkung wegen Enteisung
- Zulufttemperatur mit Motorwärme

SFP-Winterbetrieb	4000 h/Jahr	á 2000 J/m³	Jahresdurchschnitt SFP: 1826 J/m³
SFP-moduleriender Bypass	2700 h/Jahr	á 1750 J/m³	
SFP-Sommerbetrieb	1700 h/Jahr	á 1500 J/m³	
SFP-Kälterückgewinnung	360 h/Jahr	á 2000 J/m³	
	8760 h/Jahr		

RD12863DE-01