Danmark

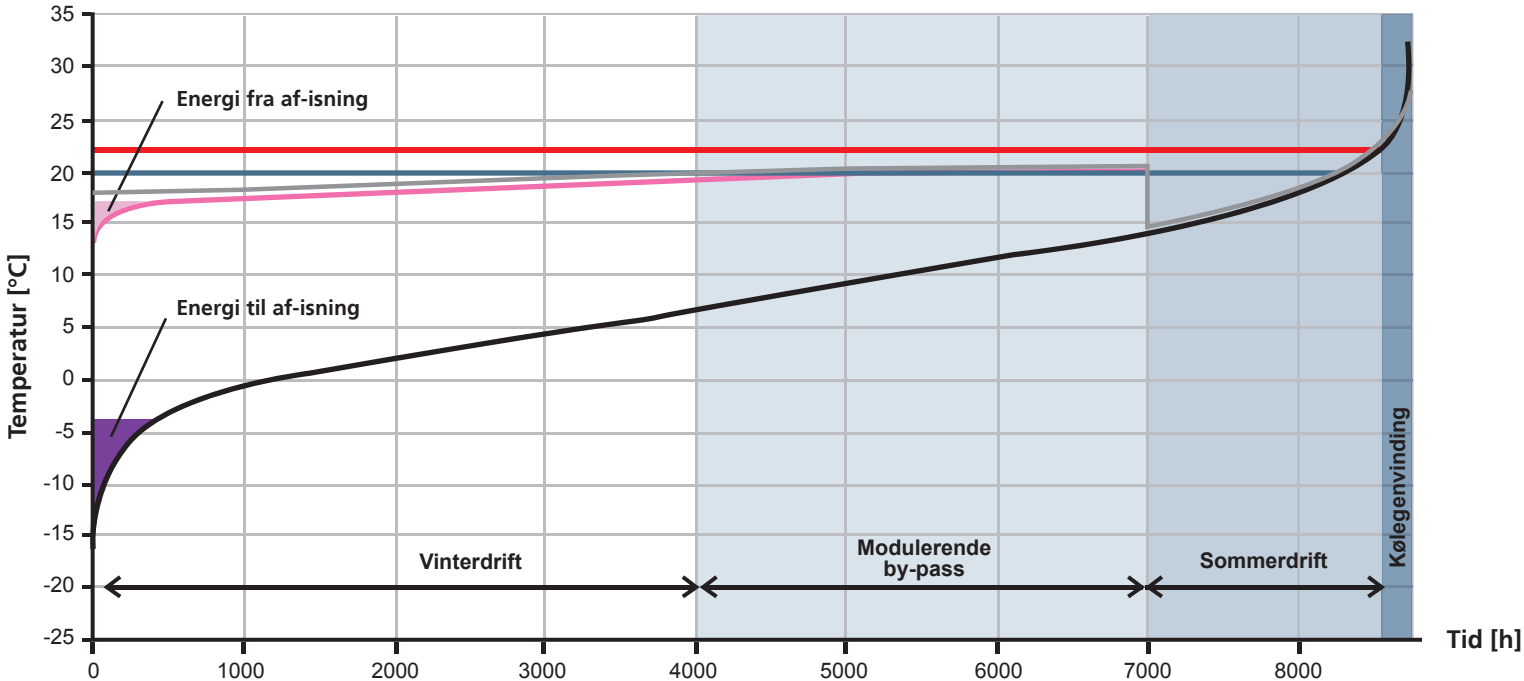

- Temperatur ude
- Varmegenvindingstemperatur
- Fraluftstemperatur
- Ønsket tilluftstemperatur
- Afisningstemperatur
- Begrænsning pga. afisning
- Tilluftstemperatur med motorvarme

SFP vinterdrift	4000 h/år	á 2000 J/m³
SFP modulerende by-pass	3000 h/år	á 1750 J/m³
SFP sommerdrift	1600 h/år	á 1500 J/m³
SFP kølegenvinding	160 h/år	á 2000 J/m³
	8760 h/år	

Årligt gennemsnit SFP: 1823 J/m³

RD12863DK-01